

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai  
Verkių g. 25C-1  
LT-08223 Vilnius

2017-05-25 Nr. 74-05/2017

## **DĖL ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO PROJEKTO**

UAB „Pramonės energija“, išnagrinėjusi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2017 m. balandžio 28 d. pakartotinai viešajai konsultacijai pateiktą Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas), teikia pastabas:


1. Projekto 4 punkte apibrėžiama balansavimo funkcija („*Šilumos balansavimo funkcija – šilumos poreikio piko pajėgumais atliekama funkcija, užtikrinanti šilumos poreikį atitinkantį patikimą ir stabilų šilumos gamybos režimą konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje*“) suponuoja, kad balansavimas gali būti atliekamas tik šilumos tiekėjo valdomais šilumos poreikio piko pajėgumais. Nėra aišku, kaip ši nuostata dera su Komisijos 2015-01-19 nutarimo Nr. 03-6 „Dėl naudojimosi šilumos tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ 93.2. punktu, kuriame teigiama, kad balansavimas gali būti atliekamas ir kitų nepriklausomų šilumos gamintojų įrenginiais bei kad koreguojant dispečerinį planą privalo būti vadovaujamasi mažiausių sąnaudų principu. Trūksta aiškumo ar 4 bei 27 Projekto punktais yra užkertamas kelias balansavimo funkciją atlikti kitų NŠG įrenginiais ir kaip atrodytų balansavimo sąnaudų skaičiavimas, balansavimo funkciją atliekant kitų NŠG įrenginiais.
2. Projekto 12. punkte numatyta galimybė šilumos tiekėjui laikinai nutraukti (sustabdyti) nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos supirkimą, nesant nepriklausomo šilumos gamintojo kaltės – tik pagal iš anksto nustatytą grafiką ir ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki planuojamo atjungimo pranešęs nepriklausomam šilumos gamintojui. Kadangi Projektu šilumos supirkimo aukcionai būtų skelbiami ne kitam mėnesiui, o antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio, apie numatomą laikiną šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų nutraukimą (sustabdymą) dėl planinių šilumos tinklų priežiūros (įskaitant remonto) darbų nepriklausomi šilumos gamintojai privalo žinoti atitinkamai anksčiau (prieš aukciono pradžią, o ne jau įvykus aukcionui). Siūloma prailginti privalomo pranešimo nepriklausomiems šilumos gamintojams terminą papildomu mėnesiu – iki 50 dienų.
3. Projekto 14. punkte įrašyta, jog „*Šilumos tiekėjas, dalyvaudamas šilumos supirkimo aukcione atskirais šilumos gamybos įrenginiais, privalo atsižvelgti į tų įrenginių šilumos gamybos sąnaudas.*“ Pункte naudojama sąvoka „šilumos gamybos sąnaudos“, kuri nėra aiški. Siūlome šios sąvokos apibrėžimą įtraukti į Projekto I skyrių.
4. Nėra aišku kaip bus užtikrinama, kad jei šilumos supirkimo metu šilumos tiekėjas pateikia kainą, mažesnę nei visos gamybos sąnaudos (pvz. kainą, lygią tik kintamosioms sąnaudoms), kaip koreguosis kaina vartotojams ir ar tikrai likusi visų gamybos sąnaudų dalis (pateikto pavyzdžio atveju – pastoviosios sąnaudos) nebus perkelta ant šilumos vartotojų pečių. Projekto pakeitimai, nustatantys, jog šilumos tiekėjas, dalyvaudamas šilumos supirkimo aukcionuose, privalo atsižvelgti į savo įrenginių šilumos gamybos sąnaudas, turi eiti lygiagrečiai su kitais teisės aktais, kurie numato, kaip šilumos tiekėjo aukciono rezultatai atsispindės galutinėje šilumos kainoje.
5. Projekto 16. punkte nustatyta, kad šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra taikomos antrąjį mėnesį po einamojo. Prašome atsižvelgti į kuro kainų sezoniškumo veiksnį: pagal siūlomą redakciją gautųsi, kad pvz.. lapkričio mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti bus naudojamos rugpjūčio mėn. kuro kainos, kas ženkliai iškreiptų realią situaciją lapkričio mėnesį ir sumažintų galimybes NŠG konkuruoti. Siūlome svarstyti galimybę ankstinti šilumos supirkimo aukcionų datas ir numatyti, kad jie vyks iki mėnesio 15 d., tačiau neperkelti jų 2 mėnesiais anksčiau. Esminis

dalykas, kad po aukciono rezultatų galėtų įvykti bent vienas biokuro pirkimas biržoje ateinančiam mėnesiui.

6. Projekte nėra nurodyta, kaip bus vykdoma atskirų šilumos tiekėjo šilumos gamybos įrenginių, kuriais šilumos tiekėjas dalyvaus šilumos supirkimo aukcione, apskaita. Projektas neužkerta kelio šilumos tiekėjui dalyvauti šilumos supirkimo aukcionuose vienais įrenginiais, tačiau realiai gaminti dalį šilumos kitais įrenginiais (pvz. rezerviniais ar pikiniais). Atitinkamai tokiais atvejais šilumos tiekėjas galėtų nepaisyti realios techninės savo įrenginių būklės ir nepatirtų jokių balansavimo sąnaudų. Siūlome įvertinti tokią galimybę ir į nutarimą įtraukti saugiklius, apsaugojančius nuo tokios situacijos galimo susidarymo.
7. Dabartinėje 26.6. punkto formuluotėje trūksta aiškumo, ar pakartotiniame aukcione dalyvauja tik vienodą kainą pasiūlę šilumos supirkimo aukciono dalyviai, ar visi aukciono dalyviai. Aiškumo dėlei, siūlome punktą papildyti: „*Tokie šilumos supirkimo aukciono dalyviai turi teisę per vieną dieną teikti naujus pranešimus užantspauduotuose vokuose, kurie atplėšiami tą pačią dieną, nurodant ne didesnę šilumos pardavimo kainą nei buvo nurodyta pirminiame pasiūlyme. Tokiu atveju reikiamas šilumos kiekis superkamas iš naują pranešimą pateikusių šilumos supirkimo aukciono dalyvio, pasiūliusio mažiausią kainą.*“
8. Pagal dabartinę 26.6. punkto formuluotę (pirmą sakinį) pakartotinis aukcionas tarp vienodą kainą pasiūliusių dalyvių turėtų būti skelbiamas net ir tuo atveju, jei bendras šilumos kiekis, apie kurį pranešė šilumos supirkimo aukciono dalyviai, viršija bendrą sistemos vartotojų šilumos poreikį, o vienodą kainą pasiūlė du mažiausią kainą pasiūlę aukciono dalyviai, kurių bendras pagamintinas šilumos kiekis neviršija bendro sistemos poveikio. Siūlome punktą suformuluoti taip, kad tokia situacija net teoriškai nebūtų galima.

Direktorius

Gediminas Uloza

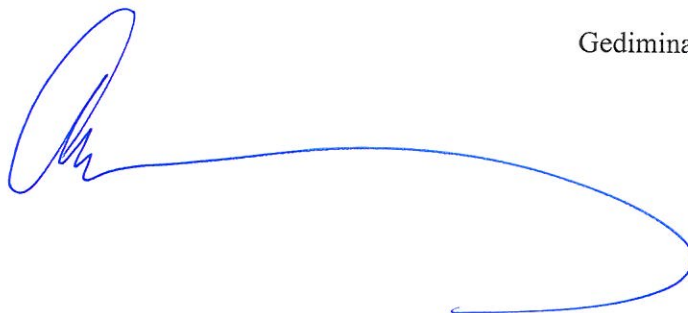

Šis pranešimas siunčiamas el. paštu [rastine@regula.lt](mailto:rastine@regula.lt). Originalas siunčiamas nebus.

Rengė ekonomistas D. Velykis, tel. +370 614 00384, [d.velykis@e-energija.lt](mailto:d.velykis@e-energija.lt)